


**A részletrajz**  
**M 1:100**

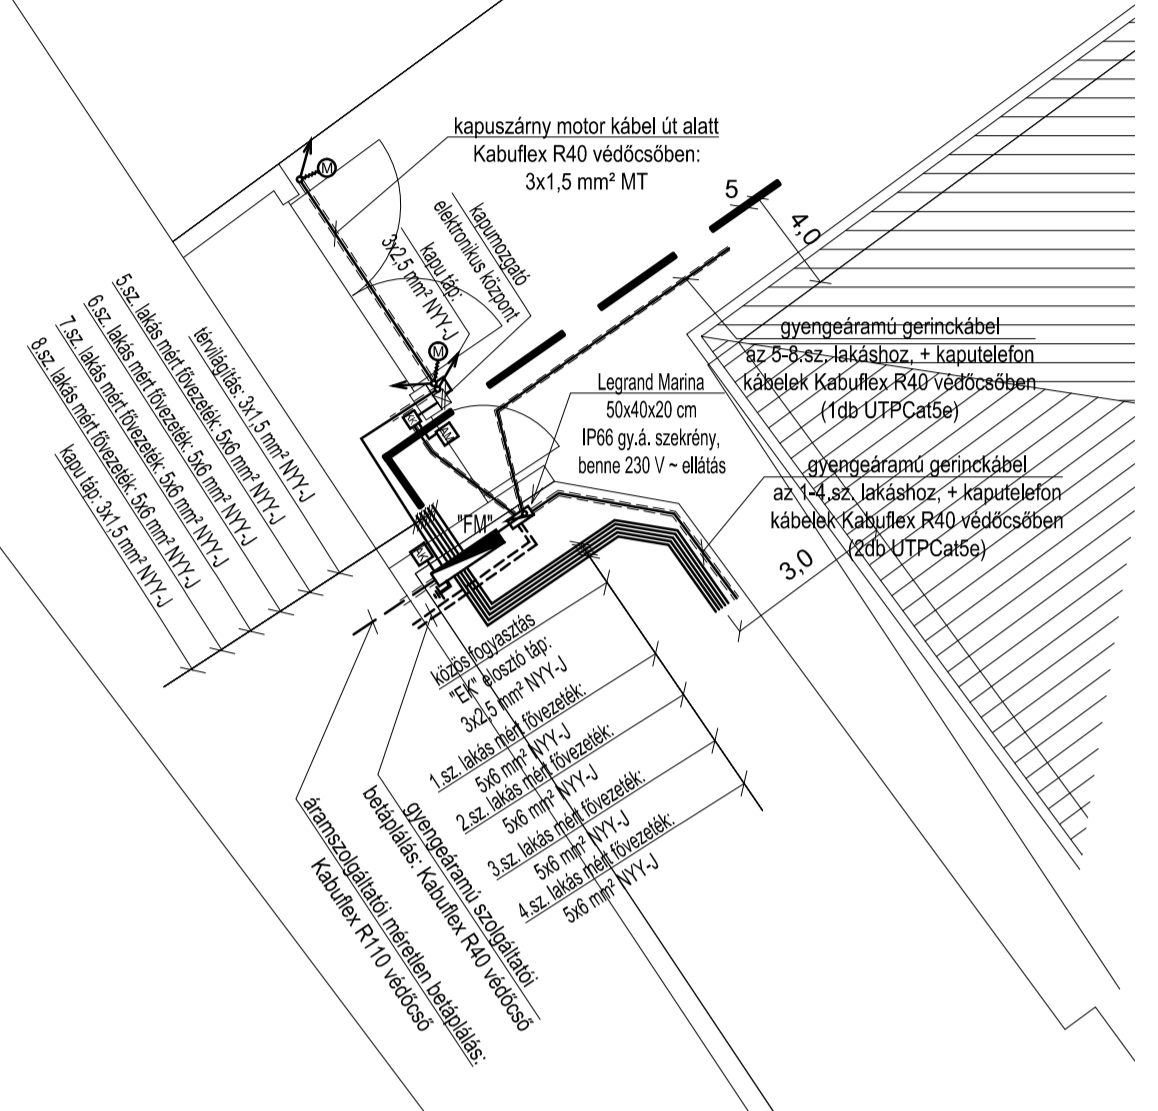

**jelmagyarázat kiegészítés:**

- térvilágítási lámpatest, HOLUX BARCELONA 30 W-os LED-es lámpafej 3 m-es kúpos, talplemezes, antracit színű porszórt oszlopon

- Feszültség: 3+N - 400V/230V  
 - Érintésvédelmi mód: TN (nullázás), áram-védő kapcsolás

**Megjegyzések:**

- A földárok típusa: 0,4m x 0,8m, 0,1m homokágy, kábeljelző szalag.
- A közműkeresztezéseknél védőcső járulékos védelmet kell alkalmazni.
- Az OTSZ 144.§ előírásai alapján villámvédelmi rendszert kiépíteni nem szükséges. Túlfeszültség védelem létesül.
- A kültéri szekrények horganyzott, perforált L-acél tartólábra szerelendők.
- Egyesített közmű helyszínrajz a gépész terveken.

<b>PRODUKT</b> KFT SZOMBATEHELY		H-9700 SZOMBATEHELY, GÉFIN GYULA U.S. TEL.: 94/506-988, TEL/FAX: 94/ 506-989	
Szombathelyi Vagyongazdálkodási Zrt. 9700 Szombathely, Welter K. u. 4.			
Szombathely, Szöllősi sétány 8665/1.hrsz. 4+4 lakásos társasház ütemezett építése			
Külső elektromos terv			
Rajz készítője: Füle Ernő		Tervezője: Füle Ernő	
Füle Ernő V 18-0188, EN-VI 18-0188, EN-ME 18-0188, Vn 18-188		Füle Ernő	
Munka megnevezése: Szombathelyi Vagyongazdálkodási Zrt. 9700 Szombathely, Welter K. u. 4.		Tárolószám:	
Rajz megnevezése: Külső elektromos terv		Rajztartalom: Kiviteli	
Rajz készítője: Füle Ernő		Rajz terjedelme: M 1:200	
Munka megnevezése: Szombathelyi Vagyongazdálkodási Zrt. 9700 Szombathely, Welter K. u. 4.		Munka megnevezése: Szombathelyi Vagyongazdálkodási Zrt. 9700 Szombathely, Welter K. u. 4.	
Füle Ernő V 18-0188, EN-VI 18-0188, EN-ME 18-0188, Vn 18-188		Füle Ernő	
Érvényes: 2017.06.			

Jelen terv az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerző jogvédelem alatt áll, a tervező szellemi tulajdona, felhasználói, változtatni csak a tervező hozzájárásával lehet.