



3. Középnomású és nagyközépnomású gázelosztó vezeték

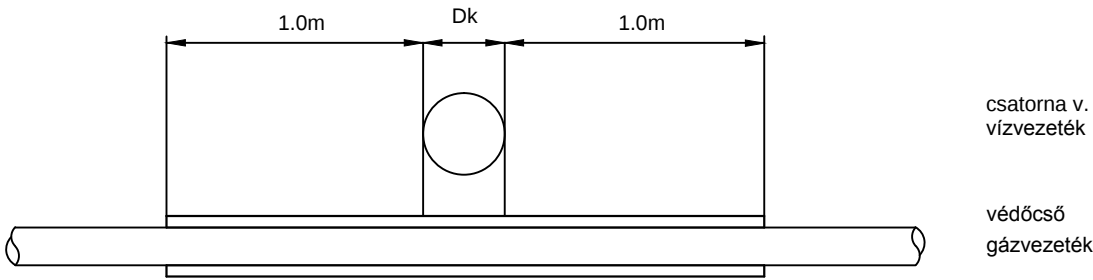

Keresztezés esetén a gázelosztó vezetékét megfelelő (acél, beton, műanyag) védőcsőben kell elhelyezni, ha a középnomású vagy nagyközépnomású gázelosztó vezeték csatornát, vagy vízvezetékét alulról keresztez.


4. Csatlakozó gázvezeték

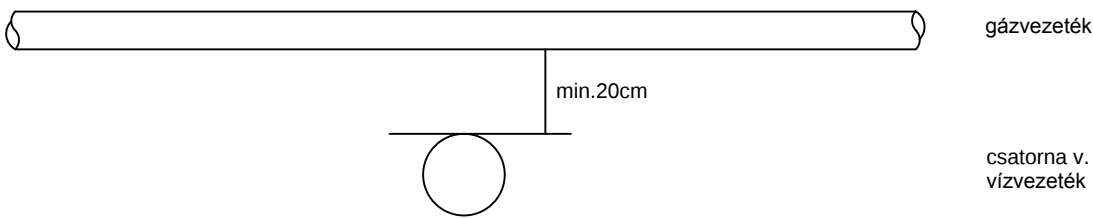

Ha a csatlakozó vezeték vízvezetékét, vagy csatornát felülről keresztez, a vezetékek között legalább 0.2m talajréteg legyen.

A keresztezések előírt távolságai : víz,csatorna: 0.2m
távfűtőcsatorna: 0.3m
kábelcsatorna: 0.3m

2. Kisnyomású gázelosztó vezeték, csatlakozó vezeték

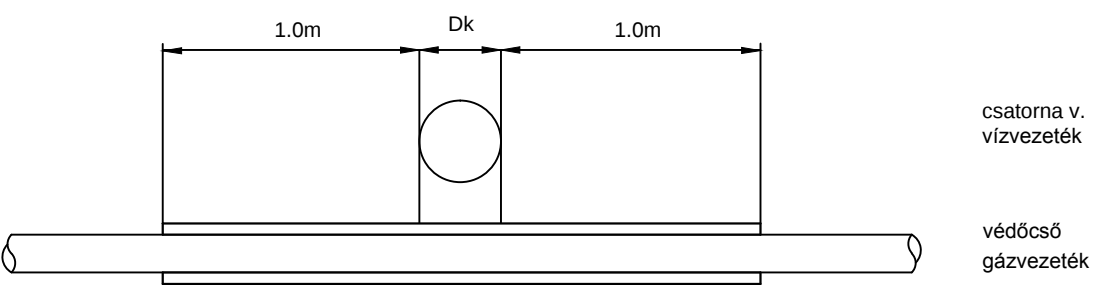

Keresztezés estén a gázvezetékét megfelelő (acél, beton, műanyag) védőcsőben kell elhelyezni, ha a kisnyomású gázelosztó vezeték, vagy a csatlakozó gázvezeték csatornát alulról keresztez.

LINAKRON MÉRNÖKI KFT. 8900 Zalaegerszeg, Budai Nagy A. u. 10. Tel:+36 92 598-846 Fax: +36 92 598-847 E-mail: linakron@tolna.net		Megrendelő: Szombathely MJV Önkormányzata Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 9700	
		Építtető: Szombathely MJV Önkormányzata Szombathely, Kossuth Lajos utca 1-3. 9700	
Munka megnevezése: Szombathely, Kőszegi u. 32-42. ingatlanok mögötti, 6203 hrsz. alatti belső tömbben parkolók létesítése CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS		Munkaszám: 2441/2017	Tervfajta: eng. és kiviteli terv
Rajz megnevezése: Gázvezeték keresztezés, megközelítés terve		Rajzszám: K-09	Lépték: -
Ügyvezető/Felelős tervező: Ferencz Attila M.M.K. ny.sz.: 20-0184 VZ-T; VZ-Sz; GO-T 		Szerkesztő: Kalamár Gábor 	Ellenőrizte: Simon László 
Dátum: 2017. augusztus hó		Rajzterület: 0.126 m2	
Jelen tervdokumentáció a LXXVI/1999 Törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll. A LINAKRON Mérnöki Kft. szellemi terméke, annak teljes egészében vagy részleteiben történő másolása - bármilyen formában - csak a tervezők írásos hozzájárulásával lehetséges.			